

Rzaśnia dnia 13.11.2019 roku

UGB.271.34.2019.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę garaży dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśni

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie 1. W specyfikacji technicznej widnieje zapis pkt. 1.3.3. przesunięcie szafy serwerowej, która koliduje z proj. szybem windy - brak w przedmiarze, czy doliczamy?

Odpowiedź: Omyłka pisarska. Pozycja nie obejmuje realizacji prac.

Pytanie 2. Pkt. 1.7 tymczasowe zasilanie placu budowy - brak w przedmiarze, czy doliczamy?

Odpowiedź: Na terenie budowy znajduje się przyłączy napowietrzne, z którego jest możliwość zasilania budowy.

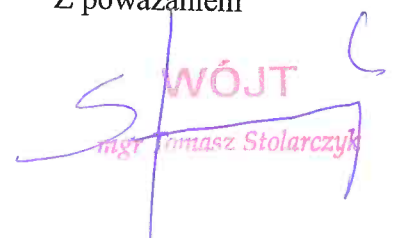
Pytanie 3. Projekt wykonawczy - Instalacja odgromowa - narożniki na budynkach, obróbki kominów, i pozostałe elementy metalowe zakończyć szpicą 1m - - nie ma na schemacie i brak w przedmiarze, czy doliczamy jaka ilość?

Odpowiedź: Wykonawca powinien zabezpieczyć materiał potrzeby do realizacji prac. W pozycjach przedmiarowych został zabezpieczony drut stalowy, ocynkowany o średnicy 8mm.

Pytanie 4. Projekt wykonawczy - Instalacja odgromowa - dodatkowo zainstalować maszty odgromowe 7,5m - nie ma na schemacie i brak w przedmiarze, czy doliczamy jaka ilość?

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi. Konieczność zastosowania mostków odgromowych uzasadnione jest w przypadku montażu instalacji wentylacyjnej (central).

Z poważaniem


mgr Tomasz Stolarczyk